

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛИЦ, НА КОТОРЫХ
ВОЗЛОЖЕНА ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров



ПОЖАР

это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности



НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

это невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности



ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности

ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ



ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

это дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОЖАРА

это действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами.



КООРДИНАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

это деятельность по обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности элементов системы обеспечения пожарной безопасности



УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

это деятельность органов, участвующих в соответствии с законодательством Российской Федерации в обеспечении пожарной безопасности



ЗОНА ПОЖАРА

это территория, на которой существует угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц в результате воздействия опасных факторов пожара и (или) осуществляются действия по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара.

ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА (АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

это оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и проверка соблюдения организациями и гражданами противопожарного режима, проводимые не заинтересованным в результатах оценки или проверки экспертом в области оценки пожарного риска



ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ ПОЖАРНОГО РИСКА (АУДИТЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

заключение о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности), подготовленное без проведения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) или подготовленное после ее проведения, но противоречащее содержанию материалов, представленных эксперту в области оценки пожарного риска, состоянию пожарной безопасности объекта защиты, в отношении которого проведена независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности), фактическому соблюдению организациями и гражданами противопожарного режима



ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА

это должностное лицо, аттестованное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляющее деятельность в области оценки пожарного риска, обладающее специальными знаниями в области пожарной безопасности, необходимыми для проведения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), и уполномоченное на подписание заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности)

**ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ**



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

это форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска



ДОПУСТИМЫЙ ПОЖАРНЫЙ РИСК

это пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ РИСК

это пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара



КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ

это классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара



КЛАСС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ

это классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, сооружений и пожарных отсеков, в том числе особенностями осуществления в указанных зданиях, сооружениях и пожарных отсеках технологических процессов производства

ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ



ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА

это факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу



ОЧАГ ПОЖАРА

это место первоначального возникновения пожара



ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

это средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ


это состояние объекта защиты, характеризующееся возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара



ПОЖАРНЫЙ РИСК

это мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей

ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ



ПОЖАРООПАСНАЯ (ВЗРЫВООПАСНАЯ) ЗОНА

это часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии)



ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИИ (ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАД)

это промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний



ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ

это техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления автоматическим установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных установок систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов управления другим устройствам противопожарной защиты



ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РАЗРЫВ (ПРОТИВОПОЖАРНОЕ РАССТОЯНИЕ)

это нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара



СОЦИАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ РИСК

это степень опасности, ведущей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара

ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ



СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ

это классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ

это совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре



ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД

это выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону



ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУТЬ (ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ)

это путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре



ЭВАКУАЦИЯ

это процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара

**ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ**

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ



через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.

Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, органы местного самоуправления и организации.

ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, проводится по программам противопожарного инструктажа, дополнительным профессиональным программам.

**ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ**

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ



Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях по программам противопожарного инструктажа.



Требования к содержанию указанных программ, порядок их утверждения и согласования .

Дополнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам, определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806

"Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"

ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

В образовательных организациях проводится обязательное обучение обучающихся мерам пожарной безопасности. Органами, осуществляющими управление в сфере образования, и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных. **Порядок создания и деятельности** добровольных дружин юных пожарных определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 сентября 2015 г. N 971
"Об утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных"



ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ



Ответственность за организацию и своевременность обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях, юридических лицах (далее - организации), мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа (далее - обучение) несет руководитель организации.

Обучение
должно
содержать

Теоретическую
часть

Практическую
часть



**может осуществляться как
единовременно и непрерывно, так и
поэтапно (дискретно).**

В рамках теоретической части обучения программы противопожарного инструктажа могут реализовываться **дистанционно**.

Обучение дистанционных работников (служащих) проводится в случае, если это предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору, предусматривающим выполнение работником (служащим) трудовой функции дистанционно.



**ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ**

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ:

- ✓ доведения до лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности;
- ✓ изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющих на объекте защиты систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты;
- ✓ действия в случае возникновения пожара.



Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом структуры и численности работников (служащих) организации лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность, либо прошедшими процедуру независимой оценки квалификации , в период действия свидетельства о квалификации:

- ✓ руководителем организации;
- ✓ лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации, назначенным руководителем организации;
- ✓ должностным лицом, назначенным руководителем организации ответственным за проведение противопожарного инструктажа в организации;
- ✓ иными лицами по решению руководителя организации.



ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ



К проведению противопожарных инструктажей **на основании гражданско-правового договора могут привлекаться лица**, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо лица, имеющие образование пожарно-технического профиля, либо лица, прошедшие процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации.

По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на:

ВВОДНЫЙ

Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в организации.

ПЕРВИЧНЫЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности в организации:

- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;
- с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в организации.

ПОВТОРНЫЙ

Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.

Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации.



ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

ВНЕПЛАНОВЫЙ

- Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
- при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации;
 - при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты организации;
 - при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
 - в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации;
 - по решению руководителя организации или назначенного им лица.

ЦЕЛЕВОЙ

- Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следующих случаях:
- перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск;
 - перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;
 - перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф;
 - в иных случаях, определяемых руководителем организации.
- Конкретный перечень случаев обучения по программам целевого противопожарного инструктажа определяется порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.



Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую или служебную деятельность в организации, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения одного класса функциональной пожарной опасности.



Повторный противопожарный инструктаж допускается проводить в иных помещениях (учебных классах, кабинетах), а также на территории организации с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, если их трудовые функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и складского назначения.



ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, **предусмотренным программами противопожарного инструктажа**, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем организации, в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

Проверка соответствия знаний лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным **теоретической частью программ противопожарного инструктажа, может осуществляться дистанционно.**

Форма реализации и порядок проведения проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным практической частью программ противопожарного инструктажа, устанавливаются порядком **обучения лиц мерам пожарной безопасности.**

Лица, показавшие **неудовлетворительные результаты проверки** соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой (служебной) деятельности в организации **не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.**

О проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, производится запись **в журнале учета противопожарных инструктажей.**

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ N _____

Дата	Вид проводимого инструктажа	Инструктируемый		Теоретическая часть			Дата	Практическая часть		
		Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Профессия, должность	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении	Подпись			Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении	Подпись	
					инструктирующего (из столбца 5)	инструктируемого (из столбца 3)			инструктирующего (из столбца 9)	инструктируемого (из столбца 3)

ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую или служебную деятельность в организации, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения одного класса функциональной пожарной опасности.



Повторный противопожарный инструктаж допускается проводить в иных помещениях (учебных классах, кабинетах), а также на территории организации с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, если их трудовые функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и складского назначения.



ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, **предусмотренным программами противопожарного инструктажа**, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем организации, в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

Проверка соответствия знаний лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным **теоретической частью программ противопожарного инструктажа, может осуществляться дистанционно.**

Форма реализации и порядок проведения проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным практической частью программ противопожарного инструктажа, устанавливаются порядком **обучения лиц мерам пожарной безопасности.**

Лица, показавшие **неудовлетворительные результаты проверки** соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой (служебной) деятельности в организации **не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.**

О проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, производится запись **в журнале учета противопожарных инструктажей.**

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ N _____

Дата	Вид проводимого инструктажа	Инструктируемый		Теоретическая часть			Дата	Практическая часть		
		Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Профессия, должность	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении	Подпись			Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении	Подпись	
					инструктирующего (из столбца 5)	инструктируемого (из столбца 3)			инструктирующего (из столбца 9)	инструктируемого (из столбца 3)

ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности

1. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности, осуществляющих трудовую и служебную деятельность в государственных органах, органах местного самоуправления, общественных объединениях, юридических лицах:

- а) лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности;
- б) руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, либо назначенные ими ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты лица;
- в) ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов технического и производственного профиля, или должностные лица, исполняющие их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, определяемые руководителем организации;
- г) лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа;
- д) лица, замещающие штатные должности специалистов по пожарной профилактике;
- е) иные лица, определяемые руководителем организации.

2. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности:

- а) лица, указанные в пункте 1 настоящего приложения, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность";
- б) лица, указанные в пункте 1 настоящего приложения, не имеющие профессиональных компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования.

ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности реализуется в виде повышения квалификации и в виде профессиональной переподготовки. *(Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.3)*


Эти виды обучения отличаются продолжительностью обучения и выдаваемым документам. После повышения квалификации выдают удостоверение о повышении квалификации, а после профессиональной переподготовки – диплом. Такое обучение проводится исключительно в обучающих организациях, **имеющих лицензию**.

Минимальный допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки – менее 250 часов. *(Согласно п.12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499).*

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяют образовательной программой и (или) договором об образовании. *(Согласно ч. 13 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».* Как правило, повышение квалификации проводят с периодичностью не реже 1 раза в пять лет. Однако обучающая организация может установить периодичность и короче – например, не реже 1 раза в 3 года. Выбор – за обучающей организацией).

ТЕМА 1.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Оценка соответствия объектов защиты (продукции), организаций, осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", нормативными документами по пожарной безопасности, и условиям договоров проводится в формах:

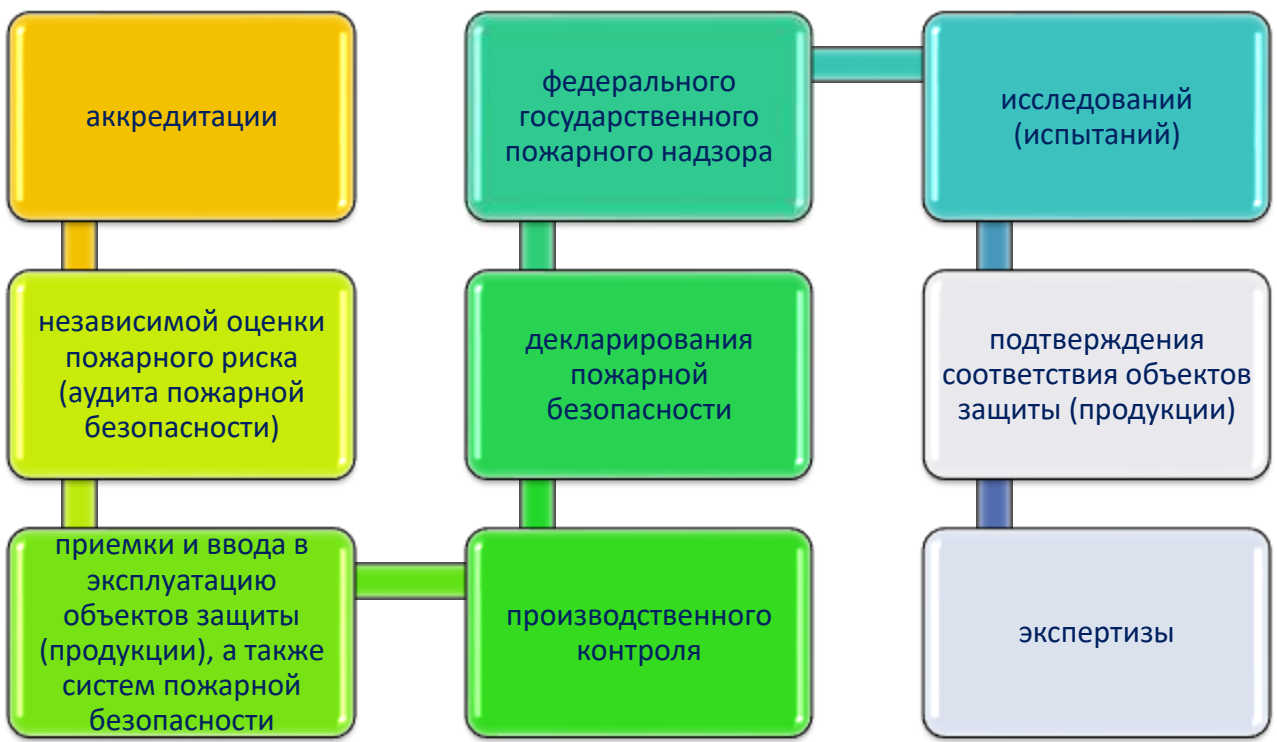

ТЕМА 1.2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2020 г. N 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» определяет порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем оценки соответствия объекта защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности и проверки соблюдения организациями и гражданами противопожарного режима (далее - соблюдение противопожарного режима), проводимой не заинтересованным в результатах такой оценки или такой проверки экспертом в области оценки пожарного риска (далее - независимая оценка пожарного риска).

Независимая оценка пожарного риска проводится **экспертом в области оценки пожарного риска** на основании договора, заключаемого между собственником или иным законным владельцем объекта защиты (продукции) (далее - собственник) и юридическим лицом, осуществляющим деятельность в области оценки пожарного риска (далее - договор).



ТЕМА 1.2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области оценки пожарного риска (далее - экспертная организация), **не может** проводить независимую оценку пожарного риска в отношении объекта защиты (продукции):

- в случае, если в отношении объекта защиты (продукции) экспертной организацией выполнены другие работы и (или) оказаны услуги в области пожарной безопасности;



- в случае, если объект защиты (продукция) принадлежит экспертной организации на праве собственности или на ином законном основании.



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА ВКЛЮЧАЕТ:



анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты (продукции)

ТЕМА 1.2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА ВКЛЮЧАЕТ (продолжение):



обследование объекта защиты (продукции) для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты (продукции) и соблюдении противопожарного режима, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий соответствия объекта защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности, в том числе для проверки исправности и работоспособности имеющихся на объекте защиты (продукции) систем противопожарной защиты



информация о проведении необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, проведении расчетов по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"



подготовку вывода о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима либо в случае их невыполнения и (или) несоблюдения разработку мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты (продукция) будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, и (или) подготовку перечня требований пожарной безопасности, при выполнении которых обеспечивается соблюдение противопожарного режима на объекте защиты (продукции)

ТЕМА 1.2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Результаты проведения независимой оценки пожарного риска **оформляются в виде заключения о независимой оценке пожарного риска** (далее - заключение), направляемого (вручаемого) собственнику на...

бумажном
носителе



или

в форме
электронного
документ



Заключение, созданное в форме электронного документа, направляется собственнику на адрес электронной почты, указанный в договоре, или иным способом в порядке, установленном договором, подтверждающим факт направления заключения.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ УКАЗЫВАЮТСЯ:

- а) наименование и адрес экспертной организации;
- б) дата и номер договора, в соответствии с которым проведена независимая оценка пожарного риска;
- в) описание объекта защиты (продукции), в отношении которого проводилась независимая оценка пожарного риска;
- г) фамилия, имя и отчество (при наличии) эксперта (экспертов) в области оценки пожарного риска, участвовавшего (участвовавших) в проведении независимой оценки пожарного риска, реквизиты выданного этому эксперту (экспертам) квалификационного удостоверения должностного лица, аттестованного на осуществление деятельности в области оценки пожарного риска;
- д) результаты проведения независимой оценки пожарного риска, в том числе результаты выполнения работ;
- е) вывод о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима, а в случае их невыполнения и (или) несоблюдения - рекомендации о принятии мер и (или) выполнении требований.

ТЕМА 1.2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Реестр действующих заключений о независимой оценке пожарного риска на 20.01.2022															
Статус заключения	Способ подачи заключения	Сокращенное наименование эк...	ИНН экспертной организации	Регистрационный номер заключения	Дата регистрации заключения	Срок действия заключения (лет)	Дата окончания срока действия	Условия соответствия объек...	Вывод о выполнении условий ...	Перечень мер, при выполнении...	Эксперты	Наименование объекта защиты...	Адрес места нахождения объек...	Заключение соответствует Пр...	Заключение не соответствует...
объект полностью соответствует требованиям пожарной безопасности, а заключение правилам оценки	Лично в территориальный орган	-	5259100890	10273-НОР-142	21.08.2019	3	20.08.2022	Да	Сделан вывод о выполнении условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.		Фамилия Имя Отчество: -	Производственно-складской комплекс	Полный адрес: -	Да	
объект соответствует требованиям пожарной безопасности, но заключение не соответствует правилам оценки	Лично в территориальный орган	-"	7705830652	23-НОР-141	11.04.2019	3	04.04.2022	Да	Сделан вывод о выполнении условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности		Фамилия Имя Отчество: -	Блок зданий (Бытовое здание, Ремонтно-эксплуатационное депо и административное здание	Полный адрес: -	Нет	Заключение о независимой оценке пожарного риска не соответствует требованиям подпунктов пункту 2 Правил оценки соответствия о...

Данный реестр публикуется на официальных сайтах МЧС России, согласно территориальному расположению.

Пример: <https://23.mchs.gov.ru/devatelnost/gosudarstvennye-uslugi/nezavisimaya-ocenka-pozharnogo-riska/reestr-zaklyucheniya-nor> [МЧС России Главное управление по Краснодарскому краю](#)

Заключение подписывается экспертом (экспертами), проводившим (проводившими) независимую оценку пожарного риска, утверждается руководителем экспертной организации и скрепляется печатью экспертной организации (при наличии).

Заключение, созданное в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной **электронной подписью**.

В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация направляет копию заключения в орган исполнительной власти или подведомственное ему государственное учреждение, уполномоченные на осуществление федерального государственного пожарного надзора на объекте защиты (продукции), в отношении которого проводилась независимая оценка пожарного риска.

По желанию заявителя копия заключения может быть направлена в орган или учреждение, с использованием федеральной государственной информационной системы **"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"** или иным способом, подтверждающим факт направления заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ТЕМА 1.2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о независимой оценке пожарного риска

от « 03 » ноября 2017 г. №

ООО

(наименование и адрес экспертной организации)

главный эксперт эксперт

(фамилия, имя, отчество, подпись, удостоверяемая в проведении оценки)

На основании договора от 6 сентября 2017 года № _____ проведена оценка
соответствия объекта защиты (продукции):

Помещения Табакчики, расположенные по адресу:

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного
риска

Адрес места нахождения собственника:

Адрес для корреспонденции:

Организационно-правовая форма

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Представитель собственника _____ заместитель управляющего по административной работе
операционного офиса

На основании части 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» условия соответствия объекта
защиты требованиям пожарной безопасности считаются выполненными, при условии
выполнения рекомендаций по поддержанию (повышению) пожарной безопасности, так как:

1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности,
установленные федеральными законами о технических регламентах;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным
законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».

Выдано: « 03 » ноября 2017 г.

Действительно до: « 02 » ноября 2020 г.



(наименование экспертной организации)

УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОЛЖНОСТЬ, ФИО, ПОДПИСЬ, ДАТА, ПЕЧАТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ ПОЖАРНОГО РИСКА (типовое, проект)

№ _____ от « _____ » _____ 201__ г.

(наименование объекта оценки, адрес)

Срок действия заключения –

1-й вариант

3 года.

2-й вариант

1 год

Заключение в течение 5 рабочих дней
поступило в

территориальное подразделение ГПН МЧС РФ

вх. № _____ дата _____

Регистрационный номер заключения: _____

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО:

создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях

устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны



**ТЕМА 1.3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНЫ:



соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны



разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности



проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности



включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности



содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению



оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров

**ТЕМА 1.3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНЫ (продолжение):



предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства



предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствия



содействовать деятельности добровольных пожарных



обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий



немедленно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов



обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"




Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

**ТЕМА 1.3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

ДЕЙСТВИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА:

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (сигнал от автоматической пожарной сигнализации, задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 112, 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). Затем по возможности оповестить (информировать) руководство и дежурные службы объекта о возникновении пожара.

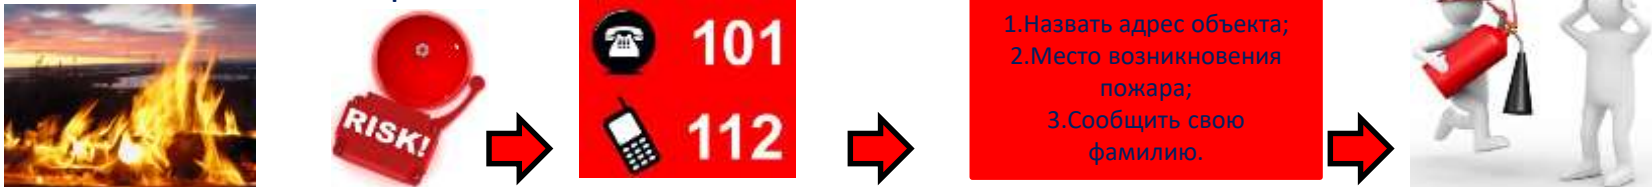

В случае не включения в автоматическом режиме систем противопожарной защиты объекта (систем оповещения людей о пожаре, сигнализации, пожаротушения, противодымной защиты) (признаки не включения систем: отсутствие звуковых или речевых сигналов оповещения о пожаре) необходимо в ручном режиме с помощью ближайших расположенных ручных пожарных извещателей осуществить включение данных систем (нажать кнопки на ручных пожарных извещателях).



принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ ПОЖАРЕ:



немедленно сообщить об пожаре по телефонам 101 или 112 (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара).



организовать оповещение персонала



принять (по возможности) меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.



организовать встречу подразделений пожарной охраны и окажите помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара



по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара: о конструктивных особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений; количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов, изделий, а также других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара



организовать проверку включения в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).



при необходимости отдать указание об отключении электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания

ТЕМА 1.3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:



собственники
имущества



руководители
федеральных органов
исполнительной
власти



руководители
органов местного
самоуправления



лица, уполномоченные
владеть, пользоваться
или распоряжаться
имуществом, в том числе
руководители
организаций



лица, в
установленном
порядке назначенные
ответственными за
обеспечение
пожарной
безопасности



должностные лица
в пределах их
компетенции

**ТЕМА 1.3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**


Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа:



Нарушение действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима влечет предупреждение или наложение административного штрафа:



Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа:

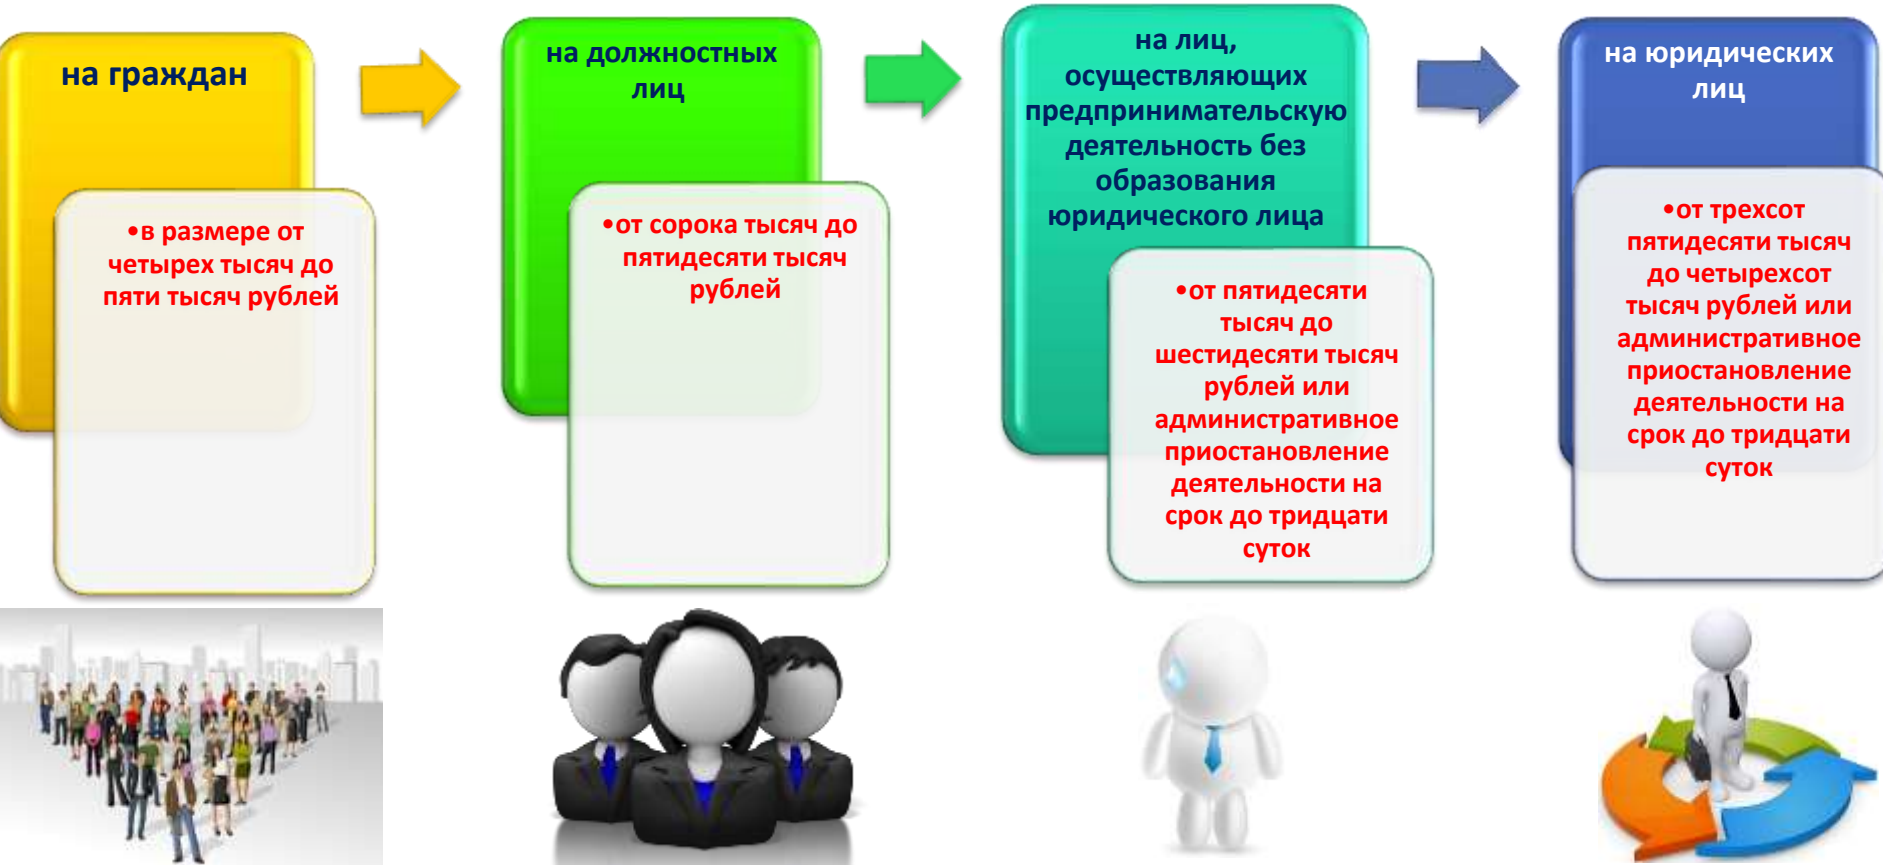

Повторное совершение административного правонарушения, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории **чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска**, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, влечет наложение административного штрафа



ТЕМА 1.3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.



Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.



Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности) -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

ТЕМА 1.3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА -

это социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ



ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА -

это территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, оснащенное первичными средствами пожаротушения, пожарными мотопомпами и не имеющее на вооружении пожарных автомобилей и приспособленных для тушения пожаров технических средств

СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ:

- 1) равенства перед законом общественных объединений пожарной охраны независимо от их организационно-правовых форм;
- 2) добровольности, равноправия и законности деятельности добровольной пожарной охраны;
- 3) свободы в определении внутренней структуры добровольной пожарной охраны, целей, форм и методов деятельности добровольной пожарной охраны;
- 4) гласности и общедоступности информации о деятельности добровольной пожарной охраны;
- 5) готовности подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим;
- 6) приоритетности спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
- 7) обоснованного риска и обеспечения безопасности добровольных пожарных при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

ТЕМА 1.3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются:



осуществление профилактики
пожаров



спасение людей и имущества при пожарах,
проведении аварийно-спасательных работ и
оказание первой помощи пострадавшим



участие в тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных
работ

Личный состав добровольной пожарной охраны включает в себя работников добровольной пожарной охраны, состоящих на должностях, предусмотренных штатным расписанием, и добровольных пожарных.

Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике пожаров и (или) участием в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Для личного состава добровольной пожарной охраны учредителем (учредителями) соответствующих общественных объединений пожарной охраны могут быть установлены знаки отличия и форма одежды

**ТЕМА 1.3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на должностях, предусмотренных штатным расписанием, и добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в составе добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, имеют право на:



защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине



возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации



информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности органов местного самоуправления и (или) организаций, соответствующих территориальных подразделений Государственной противопожарной службы



внесение в органы местного самоуправления и организации предложений по повышению уровня пожарной безопасности на территориях муниципальных образований и в организациях

Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, **обеспечиваются средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров**, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

**ТЕМА 1.3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Правила противопожарного режима в Российской Федерации устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.


В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, **утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности.**



ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

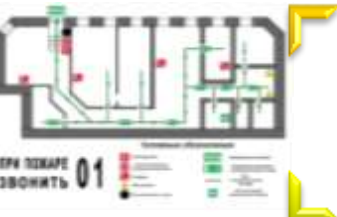

порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.)



порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы



мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ



порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды



порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов



расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы (продолжение):



допустимое количество
единовременно находящихся
в помещениях сырья,
полуфабрикатов и готовой
продукции



предельные показания
контрольно-измерительных
приборов (манометры,
термометры и др.), отклонения
от которых могут вызвать пожар
или взрыв



порядок и
периодичность уборки
горючих отходов и
пыли, хранения
промасленной
спецодежды, ветоши



допустимое (предельное)
количество людей, которые
могут одновременно
находиться на объекте
защиты.



обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:



сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты



проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты)



организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств



прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара



отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:



удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара



обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара



осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны




организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей



перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за (продолжение):

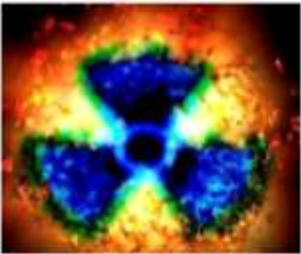

сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых вещества



по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара



организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития



встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара



**ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
НА ОБЪЕКТЕ**

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В (УЧРЕЖДЕНИИ И.Т.Д.)

_____ по адресу: _____

1. Общие положения
2. Характеристики образовательного учреждения и специфика пожарной опасности.
3. Ответственные за пожарную безопасность, первую помощь и эвакуацию в случае пожара в организации (учреждения) и.т.д. и их обязанности.
Ответственный за пожарную безопасность в организации (учреждения) и.т.д. обязан:
Ответственный за пожарную безопасность в организации (учреждения) и.т.д. обеспечивает:
Ответственные: _____.
4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в организации (учреждения) и.т.д..
5. Обязанности директора, _____, _____, обслуживающего персонала и работников (организации и.т.д.) по соблюдению правил пожарной безопасности.
- Обслуживающий персонал и работники в части соблюдения правил пожарной безопасности обязаны:
6. При эксплуатации электрооборудования запрещается:
7. Пожарная безопасность при использовании оргтехники и персональных компьютеров в организации (учреждения) и.т.д.
8. Пожарная безопасность в (организации и.т.д.) и порядок эвакуации при пожаре:
9. Пожарная безопасность при проведении праздничных и торжественных мероприятий в организации (учреждения) и.т.д. с присутствием более 50 человек.
Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обязан: Требования к подготовке помещения проведению мероприятий с массовым пребыванием _____ и гостей.
Обязанности и действия _____ при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием _____, гостей.
Действия ответственных за эвакуацию во время пожара:
10. Порядок содержания прилегающей территории организации (учреждения) и.т.д.
На территории организации (учреждения) и.т.д. запрещается:

ПРИМЕР

Инструкции «О мерах пожарной безопасности»

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В (УЧРЕЖДЕНИИ И.Т.Д) (продолжение)

_____ по адресу: _____

11. Содержание здания, помещений и эвакуационных путей в организации (учреждения) и.т.д. .

Содержание зданий и помещений * Содержание эвакуационных путей

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

При эксплуатации электрооборудования и оргтехники в помещениях организации (учреждения) и.т.д. запрещается:

12. Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений _____.

13. Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ.

При проведении огневых работ необходимо:

14. Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к территории _____.

15. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли;

16. Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях материалов.

17. Обязанности и действия _____, обслуживающего персонала и работников организации (учреждения) при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации.

Пути эвакуации учащихся и эвакуационные выходы из образовательного учреждения .

Правила эвакуации (сотрудников) при пожаре.

18. Обязанности медицинской сестры при пожаре (при присутствии в штате)

19. Обязанности директора организации (учреждения) при пожаре.

При возникновении пожара директор обязан:

20. Отключение электроэнергии в организации (учреждения) при пожаре.

21. Порядок размещения и использования огнетушителей.

Меры безопасности при работе с ними.

Правила применения порошковых огнетушителей:

Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

22. Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним.

Для приведения в действие пожарного крана необходимо:

и.т.д.....

ПРИМЕР

Инструкции «О мерах пожарной безопасности»



Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности



Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется **по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.**



Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.

В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку **планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.**



Действия при пожаре
Сохранять спокойствие!

1 Сообщить по телефону

- адрес объекта
- место возникновения пожара
- свои фамилию

2 Эвакуировать людей

- ориентироваться по указам
- направление движения
- путь к сборной площадке

3 По возможности принять меры по тушению пожара

- использовать средства противопожарной защиты
- при необходимости обратиться за помощью

Действия при аварии
Сохранять спокойствие!

1 Сообщить по телефону


- адрес объекта
- место возникновения аварии
- свою фамилию

2 Локализовать аварию

- прекратить развитие аварии
- локализовать источник аварии
- обеспечить безопасность

3 Эвакуировать людей

- ориентироваться по указам
- направление движения
- путь к сборной площадке

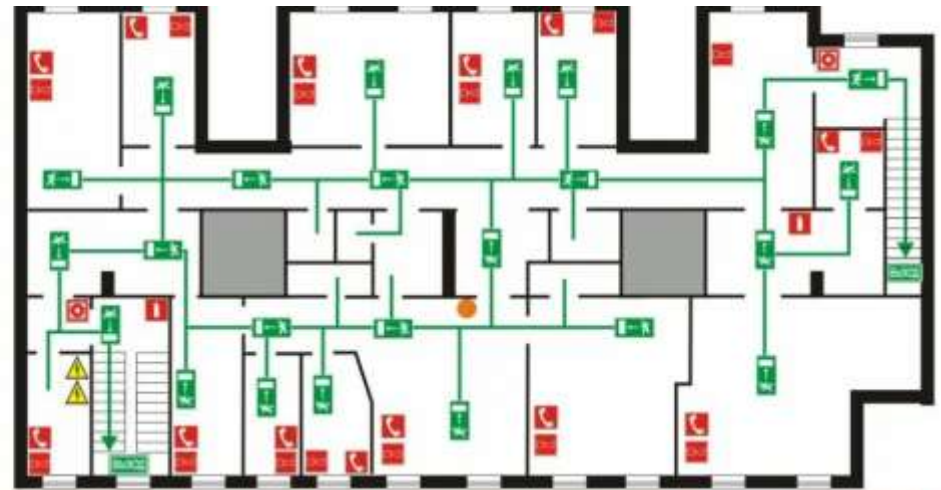

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

огнетушитель	ручной извещатель	пожарный штур	эвакуационный выход
пожарный кран	электричество	звуковой оповещатель	путь к основному эвакуационному
телефон	направление движения	протечка	путь к запасному эвакуационному
			для выезда транспорта

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СОСТОЯНИЕ

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.




ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение **не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации** лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.



В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

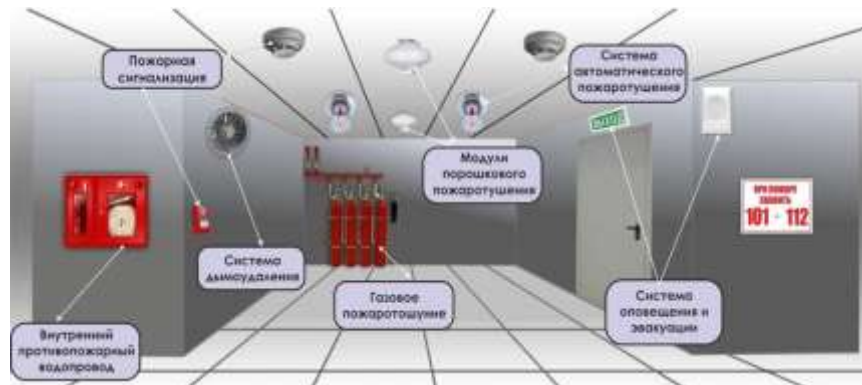

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности

"Курение и пользование открытым огнем запрещено".



Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком **"Место курения"**.



**ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
НА ОБЪЕКТЕ**

При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. **Указанная документация хранится на объекте защиты.**

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится **не реже 1 раза в год.**

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение **повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами**, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

ГОСТ Р 59637-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте.

Приказ МЧС России от 17 февраля 2021 г. N 88 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».

АКТ
проверки состояния и условий эксплуатации
огнезащитных покрытий

Объект проверки: _____

Внутренний адрес: _____

Руководитель организации: _____

Специальность: _____

Дата проведения: _____

1. Составные элементы покрытия: _____

2. Типовые эксплуатационные показатели: _____

3. Соответствие требованиям ГОСТа или метода проверки/испытания к типу объекта (прислать информацию): _____

4. Результаты проверки: _____

Акт составлен _____ из _____ лиц и подписан _____

Состав комиссии: _____



ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
НА ОБЪЕКТЕ

Перечень документов необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты

Вид документа	Для чего нужен	Что входит
Приказы по пожарной безопасности	Назначается лицо, ответственное за пожарную безопасность за обеспечение и исправное состояние первичных средств пожаротушения, за пожарную безопасность при проведении пожароопасных работ	•приказ о порядке проведения противопожарных инструктажей; •документ о порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и в конце рабочего дня; •документ о порядке осмотра и закрытия помещений; •документ о порядке уборки горючих отходов и пыли; •документ об определении и оборудовании мест для курения.
Инструкции по пожарной безопасности	Фиксируются обязанности сотрудников по пожарной безопасности и их действия при пожаре. Разрабатываются в отношении каждого объекта - здание. территория, отдельное помещение и прочее. Для складских и производственных строений требуются отдельные инструкции	•мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; •расположение места для курения и проезда пожарных машин; •обязанности и действия персонала при пожаре; •инструкции по эксплуатации противопожарного водопровода.
Документы по обучению сотрудников	Все сотрудники организации проходят противопожарный инструктаж	•программы вводного и первичного противопожарных инструктажей; •программы пожарно-технического минимума; •перечень вопросов для проверки знаний; •планами и графиками обучения, проверки знаний и противопожарных тренировок; •протоколы проверки знаний; •удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума.

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

Перечень документов необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты

Вид документа	Для чего нужен	Что входит
Журналы учета инструктажа по пожарной безопасности	С их помощью можно документально подтвердить, что все сотрудники действительно прошли инструктаж в установленные сроки и поставили свои подписи	•для регистрации вводного противопожарного инструктажа; •для регистрации противопожарных инструктажей; •учета первичных средств пожаротушения; •технического осмотра огнетушителей; •учета пожарных кранов; •проверки пожарных гидрантов, заборных устройств в водоемах, пожарных насосов и щитов; •проверки производственных и вспомогательных помещений по окончании рабочего дня.
Техническая документация	Разрабатывается в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек	•планы эвакуации при пожаре; •таблички с указанием эвакуационных выходов и телефонов пожарной охраны, мест размещения огнетушителей; •регламенты технического обслуживания систем пожарной автоматики, оповещения о пожаре, огнетушителей; •сертификаты на материалы и вещества, которые используют в производстве; •эксплуатационные паспорта огнетушителей; •графики и акты проверки сопротивления заземляющих приборов; •наряды-допуски на выполнение огневых работ.

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

Перечень документов необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты

Вид документа	Для чего нужен	Что входит
Журнал учета огнетушителей	Для осмотра и обновления огнетушителей	•параметры огнетушителя - марка, номер, дата введения в эксплуатацию, место установки, дата проведения осмотра; •Ф.И.О. и подпись ответственного лица, должность, замечания о состоянии и прочее.
Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479. п.17 (б))	В слайде 19 указан пример Журнала

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

наименование организации

ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Начат: «___» _____ 20__ г.

Окончен: «___» _____ 20__ г.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Номер раздела журнала	Наименование раздела журнала	Страница начала раздела
I.	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. п.17 «б» ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	стр.4
II.	Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. п.30 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	стр.5
III.	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. п.42 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	стр.6
IV.	Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. п.43, п.124 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	стр.7
V.	Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. п.48 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	стр.8
VI.	Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). п.48, п.50 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.	стр.9

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Номер раздела журнала	Наименование раздела журнала	Страница начала раздела
VII.	Перекачка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. п.50 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	стр.10
VIII.	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. п.52 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	стр.11
IX.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	стр.12
X.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	стр.13
XI.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	стр.14
XII.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	стр.15

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Номер раздела журнала	Наименование раздела журнала	Страница начала раздела
XIII.	Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. п.60 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	стр.16
XIV.	Огнезащитная обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, а также проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки) в культурнопросветительных и зрелищных учреждениях. п.13, п.95 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	стр.17
XV.	Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности. п.412 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	стр.18

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

Раздел I. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. (п.17 «б» ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата проведения эксплуатационных испытаний	Наименование испытываемых конструкций	Результаты проведения эксплуатационных испытаний	Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего испытания
1	25.01.2021	Наружная вертикальная металлическая пожарная лестница типа П1	Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009	Мастер ИРО ВДПО Сёмин С.С	подпись Сёмина С.С.

Раздел II. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. (п.30 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата проверки	Наименование проверяемых средств индивидуальной защиты, количество, местонахождение	Результаты проверки (отсутствие механических повреждений, целостность)	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего проверку
1	25.01.2021	Самоспасатели изолирующие СПИ-20 в количестве 2 штук на пожарном посту	Механические повреждения отсутствуют Целостность не нарушена	Заместитель Директора Сёмин С.С	подпись Сёмина С.С.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

Раздел III. Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. (п.42 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата проверки	Наименование проверяемых устройств, количество, местонахождение	Результаты проверки (объём проверки определяется технической документацией изготовителя устройств)	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего проверку
1	25.01.2021	Устройство отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования здания по сигналу, формируемому автоматической пожарной сигнализацией, в количестве 1 устройства коммутационного УК-ВК/2 и 1 дистанционного независимого расцепителя в помещении электрощитовой	Исправно	Мастер , Сёмин С.С	подпись Сёмина С.С.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

Раздел IV. Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. (п.43, п.124 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата проведения работ по очистке	Наименование инженерных сетей, сооружений, устройств или аппаратов, на которых проведены работы по очистке, их местонахождение	Какие работы по очистке проведены	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись ответственного исполнителя
1	25.01.2021	Вентиляционные камеры, фильтры и воздуховоды приточновытяжной системы вентиляции с механическим побуждением в здании	Наружная и внутренняя очистка от горючих отложений	Завхоз Сёмин С.С	подпись Сёмина С.С.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

Раздел V. Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. (п.48 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата проверки	Наименование Наружного водопровода, количество и номера задействованных пожарных гидрантов	Нормативно установленное или проектное значение водоотдачи (с указанием Нормативного документа или проекта)	Результаты проверки водоотдачи (соответствует / не соответствует нормативному или проектному значению)	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего проверку
1	25.01.2021	Наружный кольцевой противопожарный водопровод низкого давления, диаметром 150 мм на территории предприятия ПГ-1 ПГ-2	СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" 15 л/с 15 л/с	Соответствует нормативному значению 23,7 л/с 23,5 л/с	Мастер Козлов К.К	Подпись Козлова К.К.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

Раздел VI. Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.
Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки).

(п.48, п.50 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата проверки	Наименование внутреннего противопожарного водопровода, количество и номера задействованных пожарных кранов	Нормативно установленное или проектное значение Водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта)	Результаты проверки водоотдачи (соответствует / не соответствует нормативному или проектному значению)	Укомплектованность пожарных кранов (укомплектованы/не укомплектованы) При наличии замечаний указать номера пожарных кранов и суть замечаний	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего проверку
1	29.01.2021	Совмещённый водозаполненный внутренний противопожарный водопровод с верхней разводкой без повысительных установок ПК-1 ПК-2	СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" 1 ПК-с с минимальным расходом 2,5 л/с	Соответствует нормативному значению 2,8 л/с 2,8 л/с	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, пожарными запорными клапанами и водокольцевыми катушками	Мастер Козлов К.К	Подпись Козлова К.К.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
 ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
 ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

Раздел VII. Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. (п.50 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата перекатки пожарных рукавов	Количество пожарных рукавов (при необходимости указать номера соответствующих пожарных кранов)	Отметка о проведении перекатки пожарных рукавов (работы проведены в полном объеме)	Перекатка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего перекатку
1	29.01.2021	2 (ПК-1, ПК-2)	Перекатка пожарных рукавов проведена	Мастер Козлов К.К	Подпись Козлова К.К.

Раздел VIII. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. (п.52 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата проверки	Наименование проверяемых устройств, количество, их местонахождение	Результаты проверки работоспособности (исправен / при наличии неисправностей указать их)	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего проверку
1	29.01.2021	Задвижка с электроприводом, установленная на обводной линии водомерного устройства в помещении узла учетаводопотребления здания	Работоспособна	Мастер Козлов К.К	Подпись Козлова К.К.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

Раздел IX. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. (п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата выполнения работ	Наименование установки (наименование здания/помещения)	Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ.	Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего работы
1	29.01.2021	Модульная установка газового пожаротушения в помещении серверной здания	Вид работ: 1) ежемесячное техническое обслуживание; 2) Проверка работоспособности Результат-Ежемесячное техническое обслуживание проведено. Установка работоспособна.	Мастер Козлов К.К	Подпись Козлова К.К.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

Раздел X. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система пожарной сигнализации.

(п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата выполнения работ	Наименование установки (наименование здания/помещения)	Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания.	Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего работы
1	29.01.2021	Адресная система пожарной сигнализации в здании	Вид работ: 1) ежемесячное техническое обслуживание; 2) проверка работоспособности Результат-Ежемесячное техническое обслуживание проведено. Система работоспособна.	Мастер Козлов К.К	Подпись Козлова К.К.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

**Раздел XI. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
(п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)**

№ п/п	Дата выполнения работ	Наименование системы (наименование здания/помещения)	Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания.	Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего работы
1	29.01.2021	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа	Вид работ: 1) ежемесячное техническое обслуживание; 2) проверка работоспособности Результат-Ежемесячное техническое обслуживание проведено. Система работоспособна	Мастер Козлов К.К	Подпись Козлова К.К.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

Раздел XII. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции (п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата выполнения работ	Наименование системы (наименование здания/помещения)	Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведенных работ, замечания.	Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего работы
1	29.01.2021	Системы приточновытяжной противодымной вентиляции здания	Вид работ: 1) ежемесячное техническое обслуживание; 2) проверка работоспособности Результат-Ежемесячное техническое обслуживание проведено. Системы работоспособны	Мастер Козлов К.К	Подпись Козлова К.К.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

Раздел XIII. Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей.
(п.60 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата	Название и обозначение огнетушителя, заводской номер, дата изготовления, присвоенный номер, место установки	Вид проведённых работ (учёт наличия, первоначальная проверка, ежеквартальная проверка, ежегодная проверка, перезарядка). Результат проведённых работ, замечания.	Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего работы
1	29.01.2021	ОП - 4(з)- ABCE заводской номер:051846 дата изготовления: 20.01.2019 присвоенный номер: №1 место установки: в коридоре на 1 этаже здания	Вид работ: Ежеквартальная проверка Результат-Исправен	Мастер Козлов К.К	Подпись Козлова К.К.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

Раздел XIV. Огнезащитная обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, а также проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки) в культурно-просветительных и зрелищных учреждениях (п.13, п.95 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата проверки	Наименование и местонахождение деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах	Дата огнезащитной обработки и срок ее действия Вид проведённых работ (огнезащитная обработка с указанием даты её проведения и срока действия, проверка состояния огнезащитного покрытия с указанием даты проверки). Результат проведённых работ, замечания.	Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего работы
1					

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

Раздел XV. Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности (п.412 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата проверки	Местонахождение покрывал для изоляции очага возгорания, количество, размер полотен	Результат проверки, замечания (обеспечение целостности покрывал, отсутствие механических повреждений)	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего проверку
1	03.02.2021	Покрывало для изоляции очага возгорания, размером 2х1,5 метра в кабинете заведующего хозяйством	Механические повреждения отсутствуют Целостность не нарушена	Мастер Козлов К.К	Подпись Козлова К.К.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.09.2020 №1479

1. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах - **не реже 1 раза в 5 лет (п.17 «б» Правил).**
2. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности - **1 раз в год** (п.30 Правил).
3. Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре – **периодичность определяется в соответствии с технической документацией изготовителя** (п.42 Правил).
4. Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений - помещениях категорий **А и Б - не реже 1 раза в квартал; категорий В1-В4 - не реже 1 раза в полугодие; других категорий - не реже 1 раза в год** (п.43, п.124 Правил).
5. Проверка водоотдачи наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения - **не реже 2 раз в год (весной и осенью)** (п.48)
6. Перекатка пожарных рукавов - **не реже 1 раза в год** (п.50 Правил).
7. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств - **не реже 2 раз в год** (п.52)
8. Проверка работоспособности основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов - **ежемесячно** (п.52 Правил).
9. АУПС, АУПТ, СОУЭ, противодымная вентиляция – в соответствии с регламентом технического обслуживания, выполненного **с учетом инструкции изготовителя на технические средства** (п.54 Правил).
10. Сроки перезарядки и освидетельствования огнетушителей - **в соответствии паспортом огнетушителя** (п.60 Правил).
11. Проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности - **1 раз в год** (п.412)
12. В культурно-просветительных и зрелищных учреждениях проводится обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами **с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия** (п. 95 Правил). В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов **защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности** (п.13 Правил).

**СРОКИ ЗАПОЛНЕНИЯ
РАЗДЕЛОВ ЖУРНАЛА**

(наименование организации)

**ЖУРНАЛ УЧЕТА
ПРИСВОЕНИЯ ГРУППЫ I ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ**

Начат: «___» _____ 20__ г.

Окончен: «___» _____ 20__ г.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛА УЧЕТА
ПРИСВОЕНИЯ ГРУППЫ I ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ**

Заполнение журнала если только завели журнал (первичное)

Ф.И.О.	Наименование подразделения	Должность (профессия)	Дата предыдущего присвоения	Дата присвоения	Подпись	
					проверяемого	проверяющего
1	2	3	4	5	6	7
Коробейникова Тамара Анатольевна	Экономический отдел	Главный экономист	первичное	09.10.2017	Коробейникова	Изаксон
Ставрогина Валентина Ивановна	АУП/Финансово-экономический отдел	Заместитель главного экономиста	Первичное	09.10.2017	Ставрогина	Изаксон

Заполнение журнала (вторичное)

Ф.И.О.	Наименование подразделения	Должность (профессия)	Дата предыдущего присвоения	Дата присвоения	Подпись	
					проверяемого	проверяющего
1	2	3	4	5	6	7
Коробейникова Тамара Анатольевна	АУП/Финансово-экономический отдел	Главный экономист	09.10.2017	09.10.2018	Коробейникова	Изаксон
Ставрогина Валентина Ивановна	АУП/Финансово-экономический отдел	Заместитель главного экономиста	09.10.2017	09.10.2018	Ставрогина	Изаксон

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛА УЧЕТА
ПРИСВОЕНИЯ ГРУППЫ I ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ**

Приказ от 15 декабря 2020 г. N 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

Группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал (не относящийся к электротехническому и электротехнологическому персоналу). *Перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I по электробезопасности, определяет руководитель организации (обособленного подразделения).*

Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I по электробезопасности **с оформлением в журнале, который должен содержать фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату присвоения группы I по электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего.**

Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.

Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации.

Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»

1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, **присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.**

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.

**СРОКИ ЗАПОЛНЕНИЯ
РАЗДЕЛОВ ЖУРНАЛА**

(наименование организации)

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Начат: «___» _____ 20__ г.

Окончен: «___» _____ 20__ г.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
ОГНЕТУШИТЕЛЯ**

Номер и марка огнетушителя	Дата и вид проведенного технического осмотра	Результаты технического обслуживания огнетушителя					
		Внешний вид и состояние узлов огнетушителя	Полная масса огнетушителя	Давление (при наличии индикатора давления)* или масса газового баллона**	Состояние ходовой части передвижного огнетушителя	Принятые меры по устранению отмеченных недостатков	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).

** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей - выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

ГОСТ Р 59641-2021 СРЕДСТВА ПЕРВИЧНЫЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

5.1.1 Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. **Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки (первоначальная, ежеквартальная, ежегодная), осмотры, испытания и перезарядку огнетушителей.**

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

(наименование организации)

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ, ПЕРЕЗАРЯДКИ И РЕМОНТА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Начат: «___» _____ 20__ г.

Окончен: «___» _____ 20__ г.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ, ПЕРЕЗАРЯДКИ И
РЕМОНТА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ**

Номер и марка огнетушителя	Дата проведения испытания, перезарядки, ремонта; организация, проводившая техобслуживание или ремонт	Результаты осмотра и испытания на прочность	Срок следующего планового испытания	Дата проведения перезарядки огнетушителя	Марка (концентрация) заряженного ОТВ	Результат осмотра после перезарядки	Дата следующей плановой перезарядки	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

ГОСТ Р 59641-2021 СРЕДСТВА ПЕРВИЧНЫЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

5.1.1 Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. **Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки (первоначальная, ежеквартальная, ежегодная), осмотры, испытания и перезарядку огнетушителей.**

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
общественного объединения, юридического лица)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

№ _____

Начат: «___» _____ 20__ г.

Окончен: «___» _____ 20__ г.

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

Дата	Вид проводимого инструктажа	Инструктируемый		Теоретическая часть			Дата	Практическая часть		
		Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Профессия, должность	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении	Подпись			Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующ его, номер документа об образовании и(или) квалификации, документа об обучении	Подпись	
					инструктирующего (из столбца 5)	инструкти руемого (из столбца 3)			инструкти- рующего (из столбца 9)	инструкти- руемого (из столбца 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.03. 2022	Вводный	Иванов Иван Иванович	Стропальщик	Козлов Иван Иванович ПР-25231	Подпись Козлов	Подпись Иванов	03.03. 2022	Козлов Иван Иванович ПР-25231	Подпись Козлов	Подпись Иванов

Приложение к Порядку, видам, срокам обучения лиц осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, утвержденному приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ N ____

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

15. С учетом структуры и численности работников (служащих) организации **допускается совмещение проведения вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте** в случаях, установленных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

24. Лица, ответственные за хранение журнала учета противопожарных инструктажей, определяются порядком обучения мерам пожарной безопасности организации.

25. Допускается возможность оформления журнала учета противопожарных инструктажей в электронном виде.

27. Руководителем организации должна быть обеспечена возможность проверки журналов учета противопожарных инструктажей, оформляемых в электронном **виде с использованием электронной подписи**, должностными лицами органов государственного пожарного надзора при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ**

(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
общественного объединения, юридического лица)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРАКТИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ

(название журнала может быть разной, все зависит от организационной формы организации)

Например:

(Журнал учета тренировок по учебной эвакуации из образовательного учреждения)

(Журнал учета противопожарных тренировок)

(Журнал учёта тренировок по эвакуации) и.т.д.

Начат: «___» _____ 20__ г.

Окончен: «___» _____ 20__ г.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРАКТИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК ПО
ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ**

Дата проведения тренировки	Тема и место проведения противопожарной тренировки (объект, полигон)	Сведения об участниках			Замечания и предложения по тренировке	Отметка о выполнении предложений и устранении замечаний
		фамилия, имя, отчество	должность	подпись тренирующегося		
1	2	3	4	5	6	7
1	Действия обслуживающего персонала в случае возгорания силовой установки. Цех №4	Иванов Иван Иванович	Слесарь		Каких-либо серьезных замечаний не имеется.	Мероприятие проведено успешно. В ходе проведения тренировки недостатков выявлено не было, все сотрудники действовали слаженно и в соответствии с поставленными задачами.
2						
3						
Руководителем тренировки дается общая оценка противопожарной тренировки						
Подписи: Руководитель тренировки Посредники (если назначались) Контролирующие лица (если присутствовали на тренировке)						

Форма журнала устанавливается самостоятельно организацией, т.е. дополняться и изменяться.

Журнал составляется на основании (Требования ППР в РФ утв. пост. прав. №1479 п.9. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение **не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц**, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ И СРОКИ ЗАПОЛНЕНИЯ
ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРАКТИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК ПО
ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ**

ПРИКАЗ N
О мерах по обеспечению пожарной безопасности

« ____ » _____ 20__ г

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, в целях повышения уровня пожарной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности (далее - Инструкция).
2. Назначить ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах, территории
 - [наименование объекта] - [должность, Ф.И.О.];
 - [наименование объекта] - [должность, Ф.И.О.];
 - [наименование объекта] - [должность, Ф.И.О.];
3. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях, на объектах, территориях закрепленных за структурными подразделениями, возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений
4. Руководителям структурных подразделений:
 - в срок до ____ назначить в каждом занимаемом помещении, объекте, территории лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности;
 - организовать ознакомление подчиненных работников с Инструкцией под подпись и обеспечить соблюдение ими ее требований;
 - организовать обучение мерам пожарной безопасности вновь принимаемых работников в объеме Инструкции, допускать к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа.

ФОРМА 1
ПРИКАЗА

«О мерах по обеспечению пожарной безопасности»

ПРИКАЗ N
О мерах по обеспечению пожарной безопасности

5. [должность, Ф.И.О.] обеспечить наличие:

- планов эвакуации;
- журналов инструкций;
- уголков пожарной безопасности;
- огнетушителей;
- работающей автоматической пожарной сигнализации;
- системы оповещения;
- системы вывода сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения «01» и «112»;
- противопожарного оборудования: внутреннего противопожарного водопровода, пожарных щитов, пожарных кранов, рукавов, насосов;
- вторых въездных ворот на территорию _____
- свободных путей эвакуации;
- доводчиков на дверях;
- световых указателей "Выход";
- на фасаде здания светового указателя "Пожарный гидрант" по месту гидранта.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

(подпись) (Ф.И.О.)

С приказом ознакомлены:

(должность) (подпись) (Ф.И.О) (дата)

ФОРМА 1
ПРИКАЗА
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности»

ПРИКАЗ N
О мерах по обеспечению пожарной безопасности

« ____ » _____ 20 ____ г

В целях предупреждения пожаров и обеспечения пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности в административном здании и на прилегающей территории _____ (Приложение 1).
2. Возложить непосредственное руководство работой по обеспечению пожарной безопасности на предприятии и прилегающей территории на директора _____, специалиста по охране труда _____
(указать Ф.И.О.)
3. Руководителям структурных подразделений:
 - до _____ г. назначить ответственных за пожарную безопасность в зданиях и помещениях структурных подразделений;
 - до _____ г. разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности на каждое здание структурного подразделения (по аналогичной форме и с учётом специфики пожарной опасности зданий);
 - до _____ г. в связи с введением в действие новых инструкций о мерах пожарной безопасности обеспечить проведение внепланового противопожарного инструктажа и ознакомить под роспись с данными инструкциями каждого работника соответствующих зданий.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

(подпись) (Ф.И.О.)

С приказом ознакомлены:

(должность) (подпись) (Ф.И.О) (дата)

ФОРМА 2
ПРИКАЗА
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности»

(наименование или Ф.И.О. работодателя, ИНН, адрес)

ПРИКАЗ N
О мерах по обеспечению пожарной безопасности

« ____ » _____ 20 ____ г

О назначении ответственных за пожарную безопасность

В соответствии требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также целью обеспечения пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Контроль над соблюдением требований законодательных актов, нормативно-правовых, нормативно-технических и других документов в области пожарной безопасности с правом выдачи предписаний ИТР указать подразделение и субподрядным организациям возложить на [указать должность, ФИО (инженер по ОТ)].
2. Назначить из числа работников указать подразделение ответственных за пожарную безопасность и соблюдение установленного

№ п/п	Наименование объектов	Должность, ФИО	Замещающее лицо на время отсутствия (должность, ФИО)
1	[наименование участка]	[должность, ФИО]	[должность, ФИО]

3. Назначить ответственным за содержание в исправном состоянии, своевременное устранение неисправностей систем и средств пожарной сигнализации [указать должность, ФИО].

4. Возложить на перечисленных в п.2 инженерно-технических работников следующие обязанности:

-Проведение с подчиненным персоналом всех видов противопожарных инструктажей, кроме вводного, с записью в Журнале регистрации инструктажей по пожарной безопасности;

ФОРМА 1
ПРИКАЗА
«О назначении ответственных за пожарную
безопасность»

ПРИКАЗ N
О мерах по обеспечению пожарной безопасности

« ____ » _____ 20 ____ г

О назначении ответственных за пожарную безопасность

- Постоянный контроль соблюдения на закрепленных объектах установленного в _____ противопожарного режима.
- Отведение и оборудование мест для курения.
- Учет, периодический осмотр (не реже 1 раза в месяц) содержание первичных средств пожаротушения.
- Обеспечение зданий, помещений, рабочих мест соответствующими инструкциями о мерах пожарной безопасности, табличками с указанием ответственного за пожарную безопасность лица, а также номера телефона для вызова пожарной охраны (добровольного противопожарного формирования).
- Проведение разъяснительной работы среди подчиненного персонала по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.
- Ежедневный осмотр закрепленных объектов и территорий, уделяя особое внимание состоянию эвакуационных путей и выходов, электросетей и электроприборов, систем и средств пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, соблюдению правил при курении.
- Ответственным за пожарную безопасность работникам при обнаружении каких либо нарушений требований пожарной безопасности принимать исчерпывающие меры к их незамедлительному устранению.
- [Указать должность, ФИО] ознакомить с данным приказом назначенных лиц.
- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

(подпись) (Ф.И.О.)

С приказом ознакомлены:

(должность) (подпись) (Ф.И.О) (дата)

ФОРМА 1
ПРИКАЗА
«О назначении ответственных за пожарную
безопасность»

(наименование или Ф.И.О. работодателя, ИНН, адрес)

ПРИКАЗ N
О мерах по обеспечению пожарной безопасности

« ____ » _____ 20 ____ г

О назначении ответственных за пожарную безопасность

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в здании _____ расположенного по адресу: _____, возложить на _____.

(должность, Ф.И.О)

2. Вменить в его обязанность:

- обеспечение контроля за выполнением противопожарного режима;
- организация и выполнение контроля за рабочими, персоналом соблюдения правил пожарной безопасности;
- организацию эвакуации посетителей и персонала из здания, обеспечение содержания путей эвакуации и эвакуационных выходов;
- контроль за соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности на территории, прилегающей к зданию;

3. При приёме новых работников проводить инструктаж по пожарной безопасности с регистрацией в «ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ».

4. Организацию прохождения противопожарного инструктажа возложить на _____.

(должность, Ф.И.О)

Вменить в его обязанность: определение сроков прохождения противопожарного инструктажа и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

(подпись) (Ф.И.О.)

С приказом ознакомлены:

(должность) (подпись) (Ф.И.О) (дата)

ФОРМА 2
ПРИКАЗА

**«О назначении ответственных за пожарную
безопасность»**

ПРИКАЗ N
О запрете курения в помещениях и на территории предприятия

« ____ » _____ 20 ____ г

Руководствуясь положениями Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", в целях снижения пожароопасной ситуации и вредного воздействия табачного дыма на здоровье граждан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить курение табачных изделий, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях и на территориях [наименование компании]
2. [Должность, ФИО] в срок до _____
 - разместить на видных местах в помещениях и на территории знаки о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов
 - выделить и оснастить место для курения на открытом воздухе.
3. Указанное место для курения оснастить опознавательными знаками и первичными средствами пожаротушения.
4. [Должность, ФИО] ознакомить работников с настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

С приказом ознакомлены:

(подпись) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф.И.О) (дата)

ФОРМА 1
ПРИКАЗА

**«О запрете курения в помещениях и на территории
предприятия»**

ПРИКАЗ N
Об установлении противопожарного режима

« ____ » _____ 20 ____ г

В целях обеспечения пожарной безопасности в _____, а также выполнения противопожарных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в _____ следующий противопожарный режим:
 - 1.1. Запрещается курение во всех помещениях учреждения;
 - 1.2. Запрещается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях _____;
 - 1.3. Запрещается разведение костров на прилегающей территории, сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории образовательного учреждения;
 - 1.4. Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений;
 - 1.5. Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
 - 1.6. Запрещается пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
 - 1.7. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку;
 - 1.8. По окончании рабочего дня следует отключать все электрооборудование и приборы за исключением дежурного освещения и оборудования, функционально требующего постоянного режима «Включено»;

ФОРМА 1
ПРИКАЗА

«Об установлении противопожарного режима»

ПРИКАЗ N
Об установлении противопожарного режима

- 1.9. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания _____ рубильником, расположенным в электрощитке;
- 1.10. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
2. Ответственность за пожарную безопасность _____ (наименование организации и должность ответственного Ф.И.О):
- 2.1. Осуществлять ежедневный контроль за соблюдением противопожарного режима всеми работниками, принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков в его реализации.
- 2.2. Проводить с работниками инструктажи по пожарной безопасности согласно установленным видам и срокам с ведением соответствующей документации.
- 2.3. Не допускать к работе сотрудников, не прошедших противопожарный инструктаж.
- 2.4. Проводить не реже одного раза в полугодие практическое занятие по отработке плана эвакуации работников и _____ при пожаре.
- 2.5. Регулярно проверять состояние складских и подсобных помещений, не допускать складирования в них мебели, декораций, легковоспламеняющихся и горючих веществ.
- 2.6. Содержать постоянно свободными запасные выходы из здания.
- 2.7. Не допускать сжигания мусора на территории _____.
- 2.8. Следить за наличием исправных средств пожаротушения в помещениях _____, своевременно осуществлять перезарядку огнетушителей.
3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить _____.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

(подпись) (Ф.И.О.)

С приказом ознакомлены:

(должность) (подпись) (Ф.И.О) (дата)

ФОРМА 1
ПРИКАЗА

«Об установлении противопожарного режима»

ПРИКАЗ N

« ____ » _____ 20__ г

О назначении ответственного лица по оказанию помощи инвалидам в сопровождении к месту получения услуг

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», методическими рекомендациями «О потребностях в помощи различных групп инвалидов при оказании услуг на объектах социальной инфраструктуры» общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и в целях оказания помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить _____ ответственным(ой) за осуществление сопровождения инвалидов и иных маломобильных граждан в здании _____, а также за оказание им необходимой ситуационной помощи.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке действий по оказанию помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам при их личном обращении в _____.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

С приказом ознакомлены:

(подпись) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф.И.О) (дата)

**ФОРМА 1
ПРИКАЗА**

**«О назначении ответственного лица по оказанию
помощи инвалидам в сопровождении к месту
получения услуг»**

Список приказов:

5. Приказ о назначении ответственного за проведение инструктажа по пожарной безопасности / Приказ о проведении инструктажа по пожарной безопасности

В данном приказе назначается лицо ответственное за проведение (вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого) инструктажа по пожарной безопасности.

Утверждается порядок проведения инструктажа, при необходимости утверждается программа инструктажа, форма журнала и т.д.

6. Приказ об организации обучения мерам пожарной безопасности

Данным приказом утверждается порядок обучения мерам пожарной безопасности (инструктажи, пожарно-технический минимум), который установлен на предприятия. При необходимости утверждается положение о порядке обучения мерам пожарной безопасности.

7. Приказ о создании комиссии по проверки знаний требований пожарной безопасности

Данным приказом утверждается состав комиссии предприятия для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

8. Приказ о создании пожарно-технической комиссии

Данным приказом утверждается состав пожарно-технической комиссии предприятия и порядок ее работы. Дополнительно может утверждаться план работы пожарно-технической комиссии.

9. Приказ о создании добровольного пожарного формирования

Данным приказом утверждается состав добровольного пожарного формирования и порядок его работы.

10. Приказ о проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара

В данном приказе утверждается порядок тренировки по эвакуации и тушению условного пожара, назначаются лица ответственные за проведение тренировки.

11. Приказ о назначении ответственного за первичные средства пожаротушения

Приказом назначаются лица ответственные за содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии.

Данному ответственному лицу вменяются обязанности:

- по определению необходимого количества и типа первичных средств пожаротушения на объекте;
- по проведению проверок и технического обслуживания первичных средств пожаротушения;
- по подготовке заявок на приобретение первичных средств пожаротушения и т.д.

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

12. Приказ о проведении огневых работ

В приказе о проведении огневых работ утверждается порядок проведения огневых работ, назначаются лица ответственные за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении огневых работ, утверждается порядок допуска лиц к проведению огневых работ и т.д.

13. Приказ об усилении мер пожарной безопасности

Приказ об усилении мер пожарной безопасности разрабатывается к определенному периоду году, например при начале отопительного сезона или во время весенне-летнего пожароопасного периода.

14. Приказ об утверждении и вводе программ противопожарного инструктажа

Данным приказом утверждаются и вводятся в действия программы противопожарного инструктажа для профессий работников.

Перечень программ обычно оформляется в виде приложения к приказу.

15. Приказ о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии систем пожаротушения (установок пожаротушения) и пожарной сигнализации

В данном приказе назначаются лица ответственные за содержание систем пожаротушения в исправном состоянии

Данным ответственным лицам вменяются обязанности:

- по определению необходимого количества и типов установок пожарной сигнализации;
- по подготовке заявок на приобретение установок;
- осуществление контроля за работоспособность установок и т.д.

16. Приказ о порядке осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня

В данном приказе устанавливается порядок осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня а именно:

- произведена ли уборка помещений от горючих отходов, обтирочных материалов и порожней тары;
- не загромождены ли проходы, выходы из помещений и подступы к пожарным кранам и огнетушителям;
- не оставлено ли имущество или предметы, хранение которых в помещениях запрещено;
- не соприкасается ли имущество с радиаторами, трубами центрального отопления и другими нагретыми поверхностями;
- закрыты ли окна и форточки;
- обесточены ли все электроприборы, кроме приборов определенных для круглосуточной работы;
- очищена ли прилегающая территория от горючих материалов (оборудования, имущества, пустой тары и т.п.) и так далее.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На этажах общественных и производственных зданий, на которые организуется доступ МГН (в том числе в соответствии с заданием на проектирование), требуется предусматривать мероприятия, направленные на обеспечение их безопасности при пожаре. Указанные мероприятия в обязательном порядке должны учитывать требования к объемно-планировочным решениям, изложенные в нормативных документах по пожарной безопасности. На этажах жилых зданий, за исключением технических, требуется предусматривать мероприятия, направленные на обеспечение безопасности МГН при пожаре во всех случаях.

Требования к наличию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности МГН при пожаре, дифференцируются в соответствии с принадлежностью лиц, относящихся к МГН, к определенному типу в соответствии с классификацией групп мобильности. **Классификация МГН по группам мобильности представлена в таблице (на следующем слайде).**

Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов:

- 1.тип: помещение, выделенное конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, с подпором воздуха при пожаре непосредственно в помещение, либо в тамбур-шлюз на входе в указанное помещение, либо отделенное воздушной зоной, размещенной перед входом в указанное помещение;
- 2.тип: зона, расположенная на эксплуатируемой кровле, открытом балконе, лоджии, веранде или галерее;
- 3.тип: пожарный отсек или пожарная секция, имеющие самостоятельные эвакуационные пути, выделенные противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, обеспечивающими защиту людей от опасных факторов пожара во время пожара;
- 4.тип: лестничная клетка.

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

Группы мобильности	Общие характеристики людей групп мобильности
M1	Люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью (люди пенсионного возраста, люди с детьми дошкольного возраста, беременные женщины), а также глухие и слабослышащие
M2	Пожилые немощные люди (в том числе инвалиды по старости), инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью
M3	Инвалиды и другие маломобильные граждане, не относящиеся к группе M2, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, трости), инвалиды на протезах
M4	Инвалиды и другие маломобильные граждане, не относящиеся к группе M2, передвигающиеся на креслах-колясках
НМ	Немобильные граждане
НТ	Нетранспортабельные люди
НО	Люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями

Примечания 1 Значение скорости людей для группы M1 при расчете времени эвакуации следует принимать уменьшенным на 20% по отношению к данным расчетной <u>методики</u> для людей без ограничения мобильности. 2 Люди, не имеющие возможности передвигаться самостоятельно (например, люди с травмами опорно-двигательного аппарата). Людей, передвигающихся самостоятельно на кресле-коляске, следует относить к группе "НМ". 3 Люди, действия по транспортировке которых являются недопустимыми вследствие прямой угрозы жизни, вызванной такой транспортировкой.

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

Расчетное количество людей относящихся к группам М2-М4 следует определять в соответствии с таблицей. Для зданий больниц и специализированных учреждений для пребывания МГН (дома инвалидов и т.п.), а также жилых домов, специально предназначенных для инвалидов, количество МГН, относящихся к различным группам, следует определять в соответствии с заданием на проектирование.			
N	Класс функциональной пожарной опасности	Вид здания	Расчетное количество МГН групп М2-М4, не менее %
1	Ф1.1	Здания дошкольных образовательных организаций, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций	2% общего числа мест
2	Ф1.2	Гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов	3% общей вместимости здания, но не менее 1 места
3	Ф1.3	Многоквартирные жилые дома и общежития квартирного типа	Определяется заданием на проектирование, но не менее 1 человека на этаж (этаж секции) при площади не более 550 м. При большей площади - в соответствии с пунктом 2 настоящей таблицы
4	Ф2.1, Ф2.3	Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях	3% общей вместимости сооружений плюс 1 место на каждые 100 мест при вместимости свыше 1000 зрителей
5	Ф2.2, Ф2.4	Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях	2% общей вместимости здания
6	Ф3.1	Здания организаций торговли	3% общей вместимости здания
7	Ф3.2	Здания организаций общественного питания	5% общей вместимости здания
8	Ф3.3	Вокзалы, аэровокзалы	2% общей вместимости здания
9	Ф3.4	Поликлиники и амбулатории	5% общей вместимости здания
10	Ф3.5	Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей	3% общей вместимости здания
11	Ф3.6	Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани	2% общей вместимости здания
12	Ф3.7	Культовые здания	7%
13	Ф4.1	Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций	2% общего числа мест в учреждении
14	Ф4.2	Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования	2,7% общего числа мест
15	Ф4.3	Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов	Определяется заданием на проектирование
16	Ф5	Здания производственного или складского назначения	Определяется заданием на проектирование
Примечание - Количество людей каждой из групп (М2/М3/М4) следует определять из соотношения - 0,25/0,6/0,15.			

Пожаробезопасные зоны 1-го типа могут предусматриваться:

- в отдельных помещениях;
- в лифтовых холлах.

Пожаробезопасная зона должна выделяться строительными конструкциями с пределами огнестойкости, соответствующими пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток для зданий соответствующей степени огнестойкости. **Допускается:**

- не предусматривать предел огнестойкости для указанных конструкций по признаку R в случае, если они не являются несущими. При этом конструкции, на которые они опираются, должны иметь соответствующий предел огнестойкости;
- в случае расположения пожаробезопасной зоны смежно с эвакуационной лестничной клеткой предусматривать их разделение противопожарной перегородкой 1-го типа. При этом предел огнестойкости остальных конструкций пожаробезопасной зоны должен выполняться, в том числе, по признаку R.



Ширина глухого простенка между окном помещения пожаробезопасной зоны и окнами смежных помещений должна предусматриваться не менее 2 м, за исключением окон лестничных клеток, коридоров, вестибюлей, холлов и фойе. Под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями не допускается размещать помещения иного функционального назначения.

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

Расчетное количество людей, относящихся к группе М1, следует определять в соответствии с функциональным назначением здания, но не менее:

- 80% в зданиях дошкольных учреждений;
- 20% в зданиях гостиниц;
- 35% в многоквартирных жилых домах;
- 60% в зрелищных учреждениях с пребыванием детей (театр, кинотеатр);
- 70% в зданиях поликлиник и амбулаторий;
- 35% в остальных общественных зданиях, в которых возможно пребывание детей;
- 10% в остальных общественных зданиях без пребывания детей.

Места обслуживания и постоянного нахождения МГН, относящихся к **группам М2-М4**, должны располагаться в непосредственной близости (**не более 15 м**) от выходов из помещений, за исключением зальных помещений зрелищных учреждений и молельных залов культовых зданий. Места нахождения МГН в здании, в том числе предельные этажи размещения, следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности для зданий конкретной функциональной пожарной опасности.

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания **более 10 человек** групп мобильности **М2-М4, НМ, НТ**.

Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений должна предусматриваться **не менее 1,2 м** в любом из следующих случаев:

- при числе эвакуирующихся, относящихся к **МГН групп М2-М4, более 15 человек**;
- при нахождении в помещении **более 5 человек**, относящихся к группам **НМ и НТ**.

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

При нахождении в помещении людей, относящихся к группе М4, ширина эвакуационного выхода должна предусматриваться **не менее 0,9 м**, за исключением зданий класса Ф1.3.

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов должна предусматриваться **не менее 1,2 м** для путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться **более 15 человек** групп М2, М3, либо предназначенных для эвакуации людей, относящихся к группе М4.

Дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации МГН, относящихся к группе мобильности М4, не должны иметь порогов высотой **более 1,4 см**.

Применение автоматических раздвижных дверей на путях эвакуации может быть допущено при соблюдении следующих ограничений:

1)Раздвижные полотна дверей при пожаре должны автоматически приводиться в открытое положение по сигналам системы автоматической пожарной сигнализации.

2)Раздвижные полотна дверей должны иметь функцию распахивания. Распахивание движущихся полотен должно предусматриваться в любом положении (в том числе промежуточном).

3)Применение дверей не допускается в помещениях, оборудованных системами противодымной защиты, эвакуационных лестничных клетках и других местах, в которых в соответствии с требованиями нормативных документов требуется автоматическое приведение дверей в исходное положение после открывания.

4)При необходимой ширине эвакуационных выходов более 2 м раздвижные двери должны дублироваться распашными дверями.

5)Усилие, необходимое для распахивания двери, не должно превышать величину усилия открывания обычной двери аналогичных размеров со стандартным устройством самозакрывания, а в зданиях учреждений с наличием особого контингента (МГН) должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, с целью беспрепятственного открытия дверей при пожаре.

6)Должны в полном объеме выполняться требования нормативных документов по пожарной безопасности в части устройства эвакуационных выходов через раздвижные двери (ширина, направление открывания двери, необходимость применения противопожарных дверей и т.п.).

7)Раздвижные полотна дверей должны быть обозначены соответствующими знаками безопасности согласно ГОСТ 12.4.026 и пиктограммами, указывающими способ и направление открывания двери.

8)Применение дверей не допускается для зданий детских дошкольных учреждений, а также зданий (частей зданий) классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф4.1 и в помещениях категорий А и Б.

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

высота здания (пожарно-техническая): Высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, определяемая:

- максимальной разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене;
- полусуммой отметок пола и потолка этажа при отсутствии открывающихся окон (проемов).

1 При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проезда для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.

2 При определении высоты здания покрытие не следует считать эксплуатируемым, если на нем не предусмотрено постоянное пребывание людей.

3 При наличии балконов (лоджий) или ограждений окон высота определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проезда для пожарных машин и верхней границы ограждения.

выход непосредственно наружу: Выход за пределы габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей) в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую возможность свободного рассредоточения людей. Выходом непосредственно наружу также может считаться выход на огороженные площадки, расположенные выше уровня земли при условиях, оговоренных в настоящем своде правил.

обособленный эвакуационный выход: Выход из части здания (помещения), ведущий на самостоятельный путь эвакуации, непосредственно наружу или непосредственно в безопасную зону.

основные эвакуационные проходы: Проходы в помещениях (преимущественно зальных - торговых, обеденных, читальных, зрительных, офисных), ведущие к эвакуационным выходам из помещения (выделенной зоны внутри помещения) и являющиеся завершающим участком пути эвакуации из этого помещения (зоны).

пожаробезопасная зона: Помещение (или иная часть здания), выделенное противопожарными преградами, оснащенное (при необходимости) системами противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и настоящего свода правил и предназначенное для защиты людей, относящихся к категории маломобильных групп населения (далее - МГН), от опасных факторов пожара во время пожара. Пожаробезопасная зона является частным случаем безопасной зоны.

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (продолжение)

помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся не менее 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течение суток.

поэтапная горизонтальная эвакуация: Проектное решение, предусматривающее возможность эвакуации людей при пожаре в смежную часть здания, размещенную на том же этаже (уровне), отделенную противопожарными преградами и обеспеченную эвакуационными выходами в соответствии с требованиями настоящего свода правил.

расчет пожарного риска: Расчетное определение пожарного риска в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке.

самостоятельный путь эвакуации: Эвакуационный путь из части здания, на который отсутствуют выходы из других частей здания.

самостоятельный эвакуационный выход: Эвакуационный выход, ведущий на путь эвакуации и не включающий части здания (помещения) иной функциональной пожарной опасности.

спасение: Процесс вынужденного перемещения людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия.

Примечание - Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.

тупиковый коридор: Коридор (часть коридора), эвакуация из которого возможна только в одном направлении.

Примечание - Коридор (часть коридора) не является тупиковым, если его длина не превышает 6 м, а эвакуация в одном направлении осуществляется до коридора, из которого возможна эвакуация людей в двух направлениях.

шкаф коммуникационный (шкаф для коммуникаций): Шкаф для визуального осмотра и контроля инженерных коммуникаций здания, не предназначенный для размещения инженерного оборудования, за исключением устройств аварийного отключения.

эксплуатируемое покрытие (эксплуатируемая кровля): Покрытие здания, на котором предусматривается постоянное пребывание людей (не менее 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течение суток).

ТЕМА 1.4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ОБЪЕКТЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



**МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**